
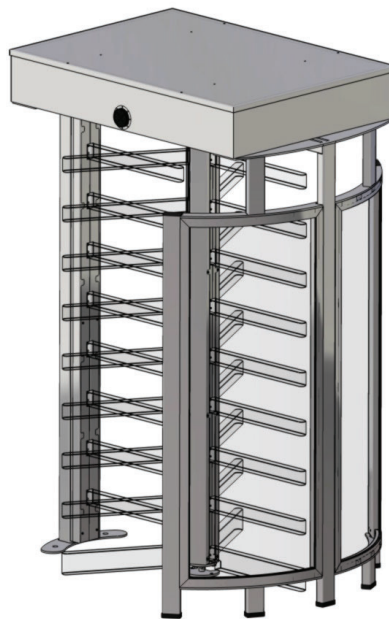
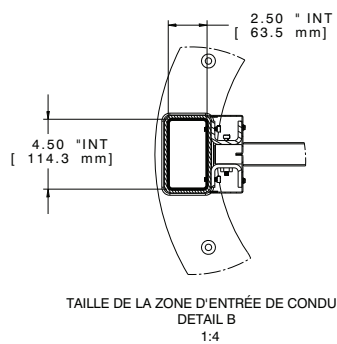
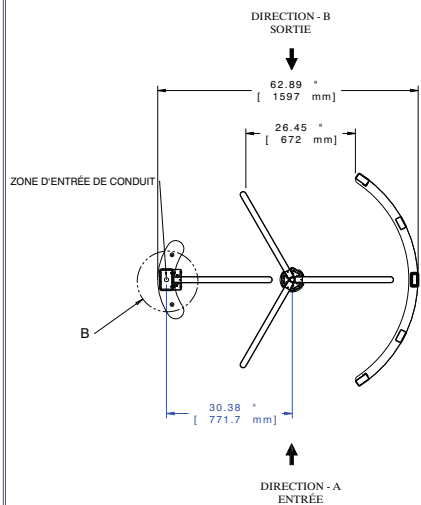
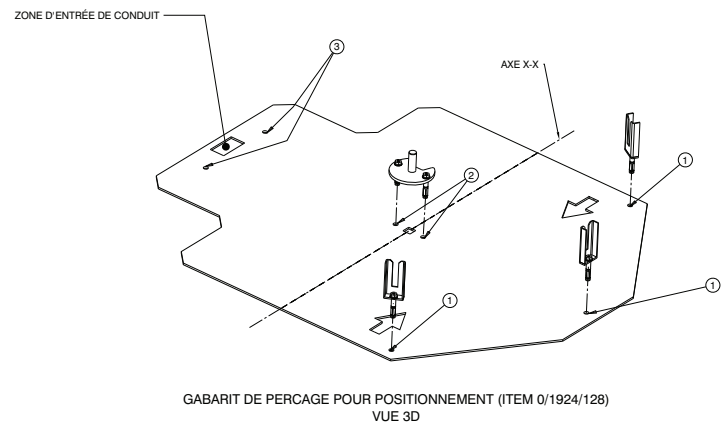
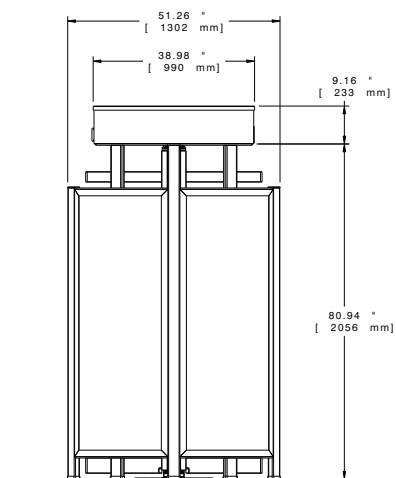


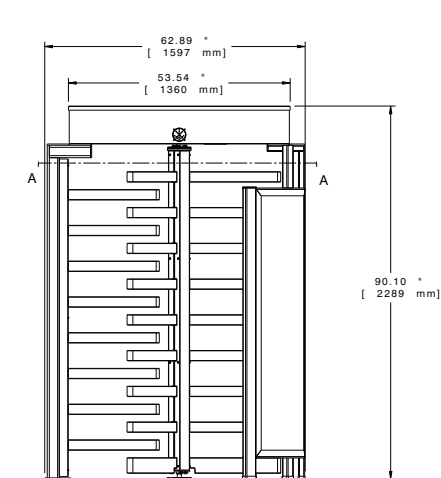

- Positionner le gabarit en tenant compte de la direction d'entrée.
- 1 point d'entrée de conduit est disponible sur le gabarit.
- Marquez les points ①, ② et ③.

ALIMENTATION : 120V monophasé - cable 2x 12 AWG + mise a la terre
(selon le code electrique local).

CABLE DE CONTROLE : cables de controle avec blindage.

TOUS LES CABLES A FOURNIR DOIVENT SORTIR DU SOL DE MINIMUM 4 METRES

[illegible]